





VP ALARM  
TILSKUDD

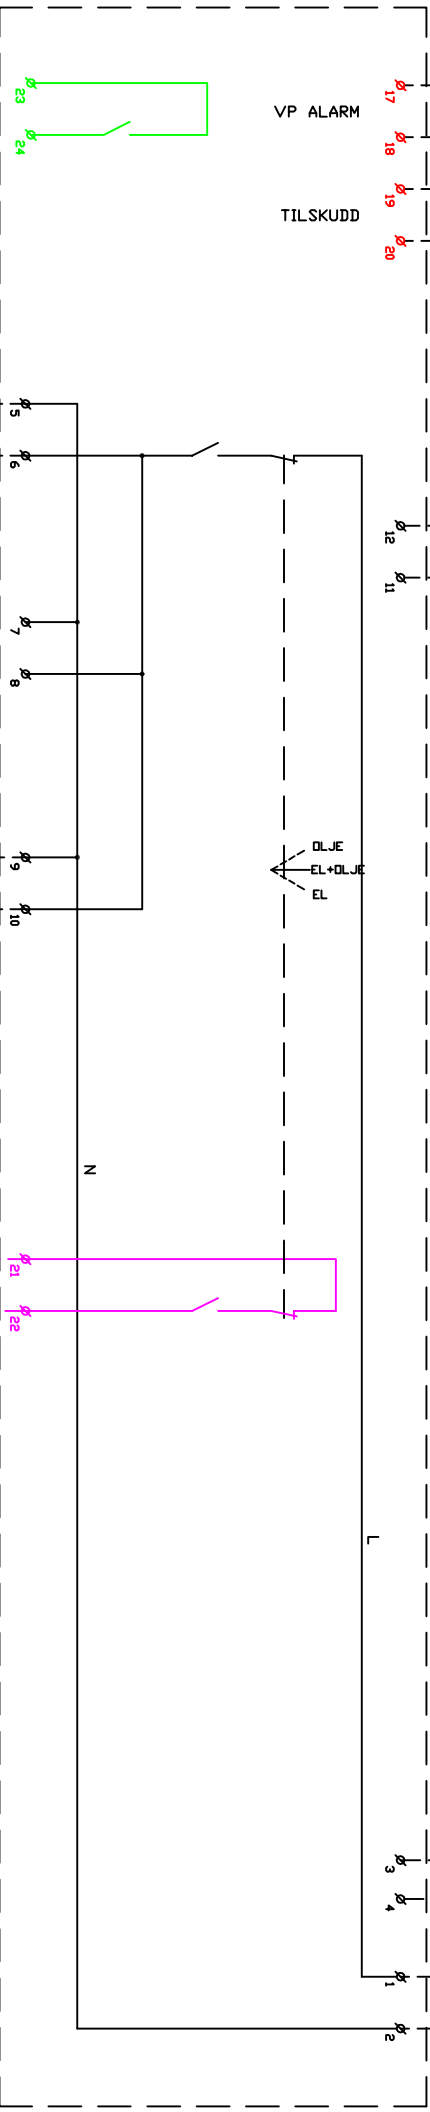


- NOTES !
- 1 : Monter lask dersom det er ønskelig at utløst sikring skal aktivere tilskuddsvarme.
  - 2 : Med signalkontakt som åpner ved utløst sikring
  - 3 : Viktig at styrerstrøm er hentet fra en annen kurs enn hovedtilførsel til selve varmepumpen

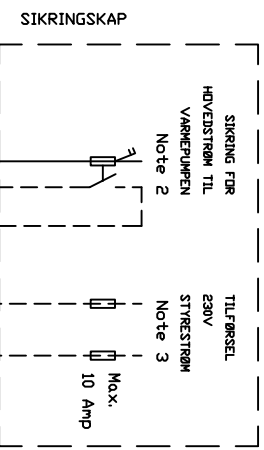

ALARMUTGANG  
Brudd = Alarm





ALT. 1  
Kable MED  
kontaktor i boksen



ALT. 2  
Kable UTEN  
kontaktor i boksen

Separat kontaktor som er tilpasset kolbens effekt må monteres for Alt.2



	Prosjekt:	Styrebox for RIELLO AIRHP	Tittel:	TILKOBLINGER
		Tilskuddsvarme		
	Tegn:	Rev:		
	Dato:	16. april 2013		
	Sign:	TRS		
	Skala:	-		
	Sider:	av		