



2+2+2 = 6kW  
 Y-koblet for  
 3 x 400V

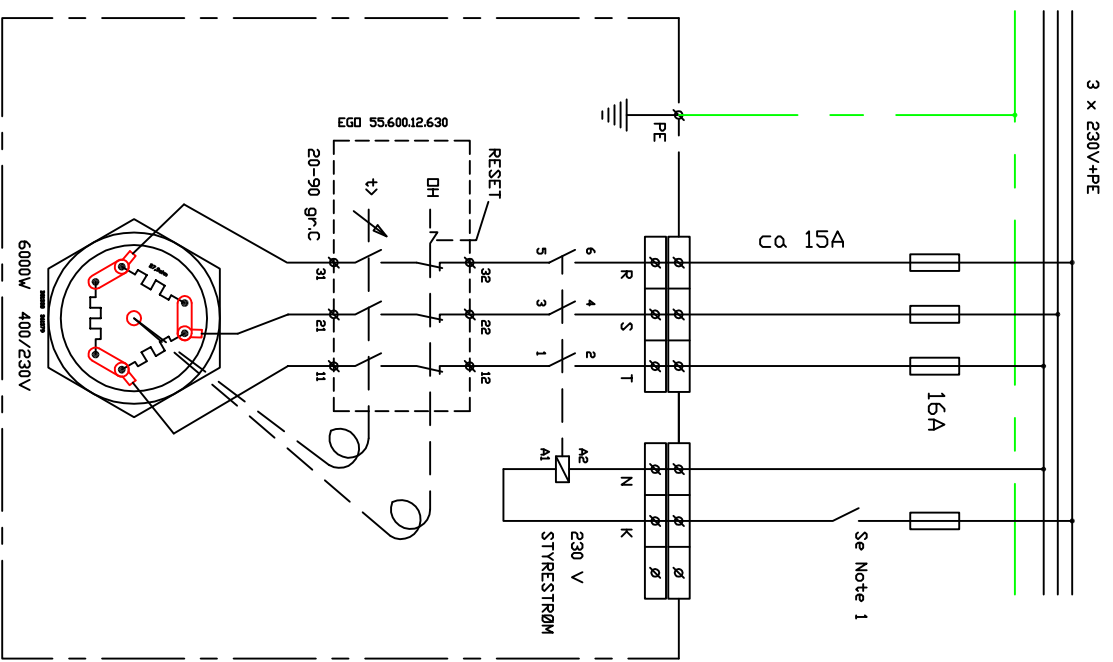

2+2+2 = 6kW  
 D-koblet for  
 3 x 230V

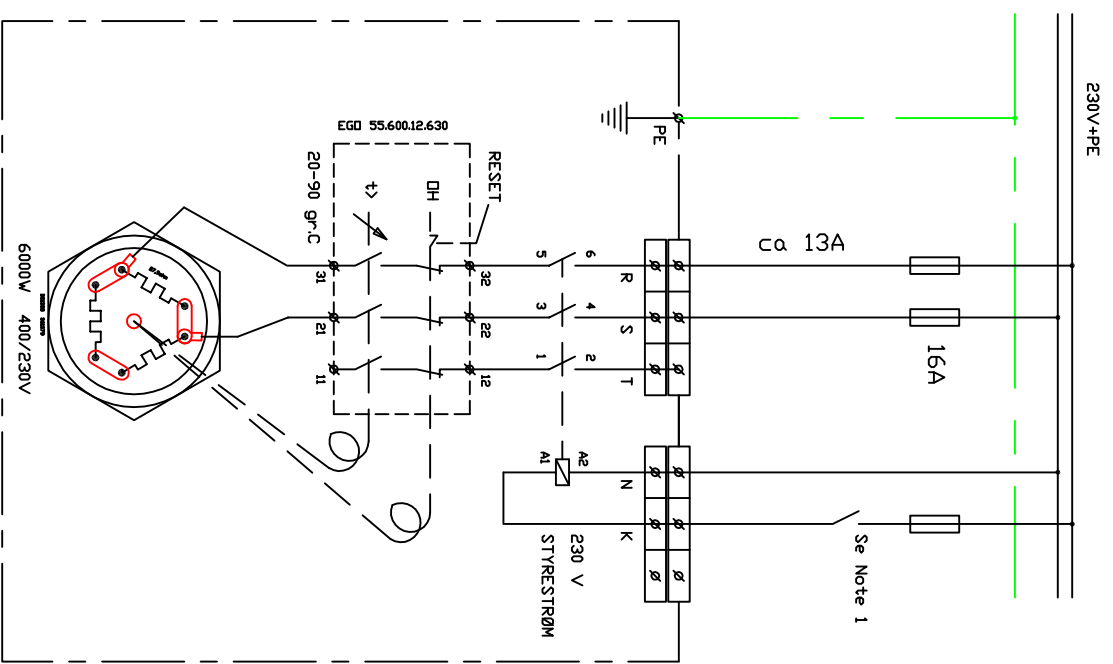

ca. 3kW  
 D-koblet for  
 1 x 230V

- NOTES 1
- 1 230V Styrersignal fra f.eks. Varmepumpe. Dersom EL-kolben benyttes som separat enhet, må kontaktoren aktiveres ved at det tilføres 230V permanent på klemme N og K.

	Prosjekt:	EL-kolbe 11282 KT	Tittel:	EL - SKJEMA	Termin:	Rev. 1
		Passiv lengde 100mm		3x400V+NN+PE	Dato:	22. aug. 2014
	og VVP termostat			3x230V og 1x230V	Sigr:	TRS
					Status:	-
					Sider:	av